

SRC0 0/1 D=0.270

Elaboration Naturel Criblé

Péetrographie QUARTZ

Méthode d'essai : Lavage 63µm + tamisage automatique

Partie normative

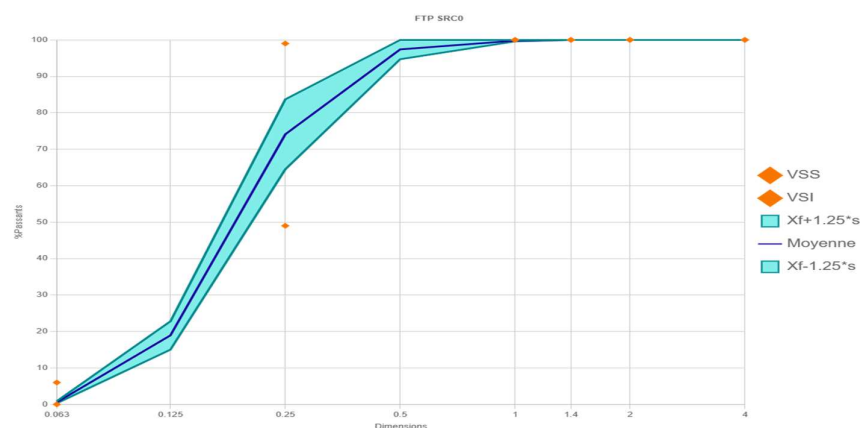
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire		Norme						Code	
0/1		Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						A	
	MB	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	D/2 0.5 mm	D 1 mm	1.4D 1.4 mm	2D 2 mm	4 mm
VSS+U	2.50	7.0		100.0		100.0	100.0		
VSS	2.00	6.0		99.0		100.0	100.0	100.0	100.0
VSI	0.00	0.0		49.0		100.0	100.0	100.0	100.0
VSI-U	0.00	0.0		46.0		98.0	99.0		
Incertitude U	0.50	1.0		3.0		2.0	1.0		

Partie informative

Résultats de production - Du 12/06/2023 au 31/12/2024

	MB	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	1.4 mm	2 mm	4 mm
Maximum	2.40	1.2	24.8	85.3	99.4	100.0	100.0	100.0	100.0
Xf+1.25*s	2.35	0.9	22.8	83.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Moyenne	1.94	0.6	18.9	74.1	97.4	100.0	100.0	100.0	100.0
Xf-1.25*s	1.54	0.3	15.0	64.5	94.7	100.0	100.0	100.0	100.0
Minimum	1.50	0.4	14.4	60.3	92.6	100.0	100.0	100.0	100.0
Ecart-type	0.32	0.3	3.1	7.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Norme de l'essai	EN 933-9								


Essais complémentaires

Taux d'humidité	8.2 %	
Teneur en alcalins actifs	0.0046%	XP P18-544
Teneur en contaminants légers	<0.01%	EN 1744-1 Art.14.2
Chlorures solubles dans l'acide	<0.001%	NF EN 1744-5
Détermination de la teneur en matière humique	Test négatif	EN 1744-1 Art.15.1
Impuretés prohibées	<0.10%	XP P18-546
Chlorures solubles dans l'eau	<0.001%	EN 1744-1
Soufre total	<0.002%	EN 1744-1 Art.11
Masse volumique réelle	2.68Mg/m3	EN 1097-6
Sulfate soluble dans l'acide	0.035%	EN 1744-1 Art.12
Alcali-réaction	NR	P 18-542
Coefficient d'absorption d'eau	0.50%	P 18-554/5

ORLANE CAMBRE Laboratoire St REMY BLANZY

